

Robinet à Soupape SÉRIE STANDARD - INOX

STILI®

Réf. 101 005 130


Construction : Chapeau vissé, Tige et volant montants tournants

Matière : Inox

Température de service : -20° à +180°C

Série : PN16

Raccordement : Taraudé BSP

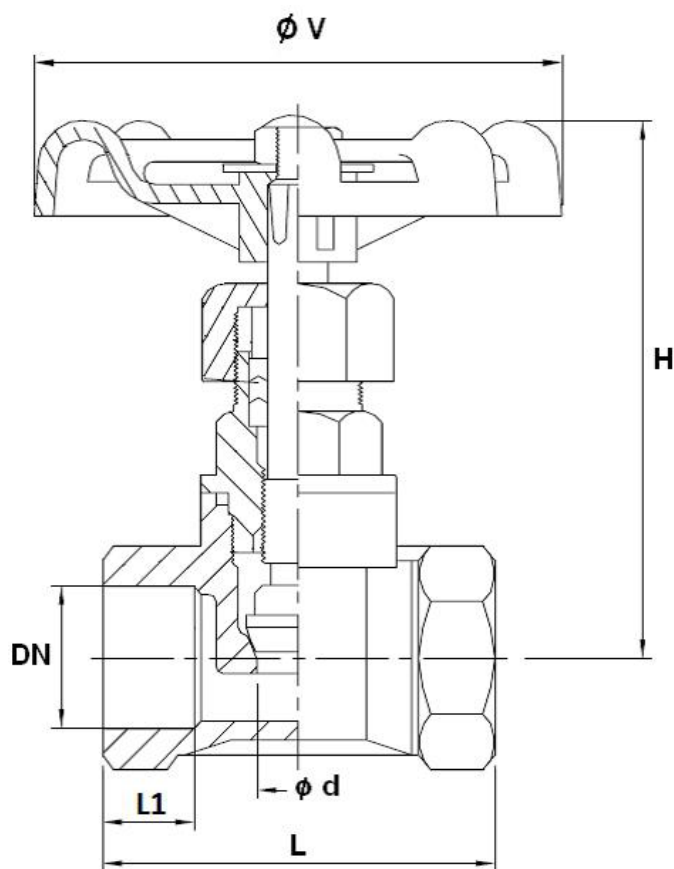

DN	Ø	Ø d	L	L1	H ouvert	H fermé	Ø V	Kg
15	1/2"	12	52	12.5	79	73	70	0.26
20	3/4"	15	60	13	94	85	70	0.44
25	1"	20	72	17.5	101	91	80	0.60
32	1 1/4"	25	81	19	119	103	80	0.96
40	1 1/2"	32	90	20	142	124	90	1.22
50	2"	40	101	20	159	139	100	1.74

Unités : mm, Kg

Robinet à Soupape SÉRIE STANDARD - INOX


STILI®

Réf. 101 005 130

Matériaux

Corps & chapeau	Inox 316
Clapet	Inox 316
Tige	Inox 316
Joint de corps	PTFE
Presse-étoupe	PTFE

Courbe Pression / Température (Hors vapeur)

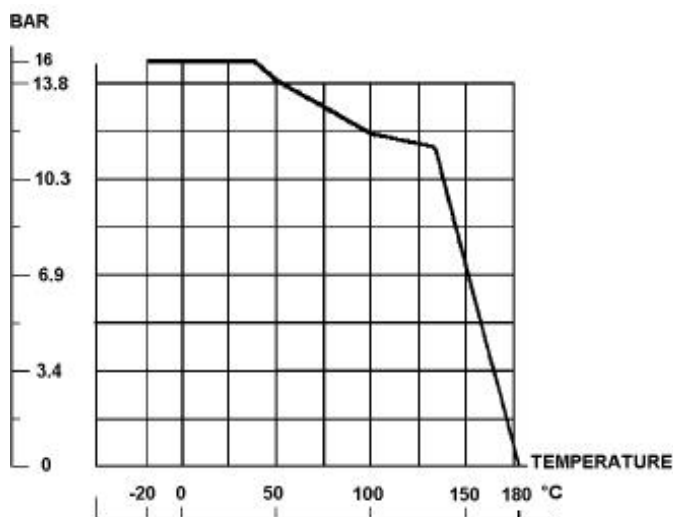

Normalisations

- Non adapté pour emploi sur de la vapeur


Normes

- 2014/68/UE CE Catégorie I - Module A
- Tests d'étanchéité selon norme EN 12266-1, taux A
- Raccordement taraudé BSP cylindrique selon ISO 228-1

EN OPTION

- Taraudage NPT sur demande
- Autres DN sur demande

Diagramme perte de charges

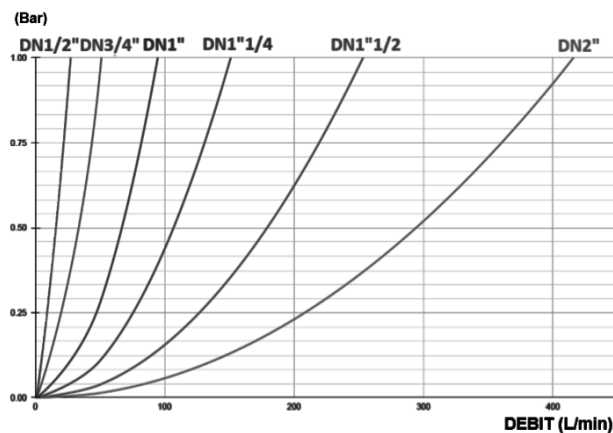

Coefficient de débit Kvs (m³/h)

DN	15	20	25	32	40	50
Kvs	1.88	3.06	5.67	9.05	15.18	24.94



Expert depuis 30 ans



Produits certifiés



Garantie étendue



Conseiller dédié

Robinetterie Industrielle

02 51 10 18 18

Robinet à Soupape SÉRIE STANDARD - INOX

STILI®

Réf. 101 005 130

Instructions de montage

L'installation de la robinetterie doit être en adéquation avec les conditions de services réelles (nature du fluide, pression et température) et conformes aux différentes normes en vigueur.

Afin de faciliter l'entretien des matériels, il est conseillé de prévoir une quantité de robinets suffisante afin de pouvoir isoler les tronçons de tuyauterie. Avant la mise en place des robinets, les tuyauteries doivent être nettoyées soigneusement afin d'éliminer tout objet divers (particulièrement les gouttes de soudures et de copeaux métalliques) qui pourraient encombrer les tuyauteries en amont et en aval (alignement imparfait peut entraîner une contrainte importante sur la robinetterie).

La robinetterie n'absorbera pas les écarts. Ainsi, vérifier l'encombrement entre les tuyaux en amont et en aval. Les déformations résultant de cette pratique peuvent entraîner des problèmes d'étanchéité, des difficultés de manœuvre et même des ruptures.

Il vous est conseillé de :

- nettoyer les embouts avant l'assemblage.
- présenter l'appareil en position afin de vérifier les conditions d'assemblage.

Les longueurs de taraudage étant le plus souvent plus petites que les longueurs théoriques ISO/R7, il est indispensable de limiter la longueur filetée du tube et de bien vérifier que l'extrémité du tube ne vienne pas buter en filet.

L'étanchéité des raccordements taraudés doit se faire avec des produits compatibles aux conditions de service. Le corps des robinets ne doit jamais être serré dans un étau. Afin d'éviter des contraintes importantes sur la robinetterie, caler provisoirement les tronçons de tuyauterie qui n'ont pas encore de support définitif. Le nombre et la solidité des supports doivent être calculés afin d'éviter toute surcharge sur la robinetterie en fonctionnement.

Des éléments de compensation de dilatation doivent être mis en place afin d'éviter toute contrainte sur le robinet due à des variations dimensionnelles résultantes des changements de température.

Un resserrage en fonctionnement des presse-étoupes peut être nécessaire en fonction des conditions de service (resserrage à chaud). Lors de la fermeture des robinets, ne jamais utiliser d'outil augmentant le couple exercé sur les volants (clé à volant ou rallonge).

Les fluides transportés doivent être exempts de particules solides pouvant endommager les sièges et nuire à l'étanchéité.

Maintenance

Il est recommandé de faire une manœuvre complète (ouverture, fermeture) de la vanne 1 à 2 fois par an.

Avant intervention sur la vanne, vidanger tout fluide dans la tuyauterie, s'assurer que la tuyauterie ne soit plus sous pression, qu'il n'y ait plus d'écoulement dans la tuyauterie et que celle-ci soit isolée. La température doit être suffisamment basse pour pouvoir effectuer l'opération sans risque. Si le fluide véhiculé est corrosif, inerte l'installation avant intervention.